



ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОДОРСТРОЙ-ПОДРЯДЧИК"

308017 г. Белгород:
ул. Михайловское шоссе 2
тел. (4722) 27-84-33
факс (4722) 27-84-33
«15» ноября 2014 г.

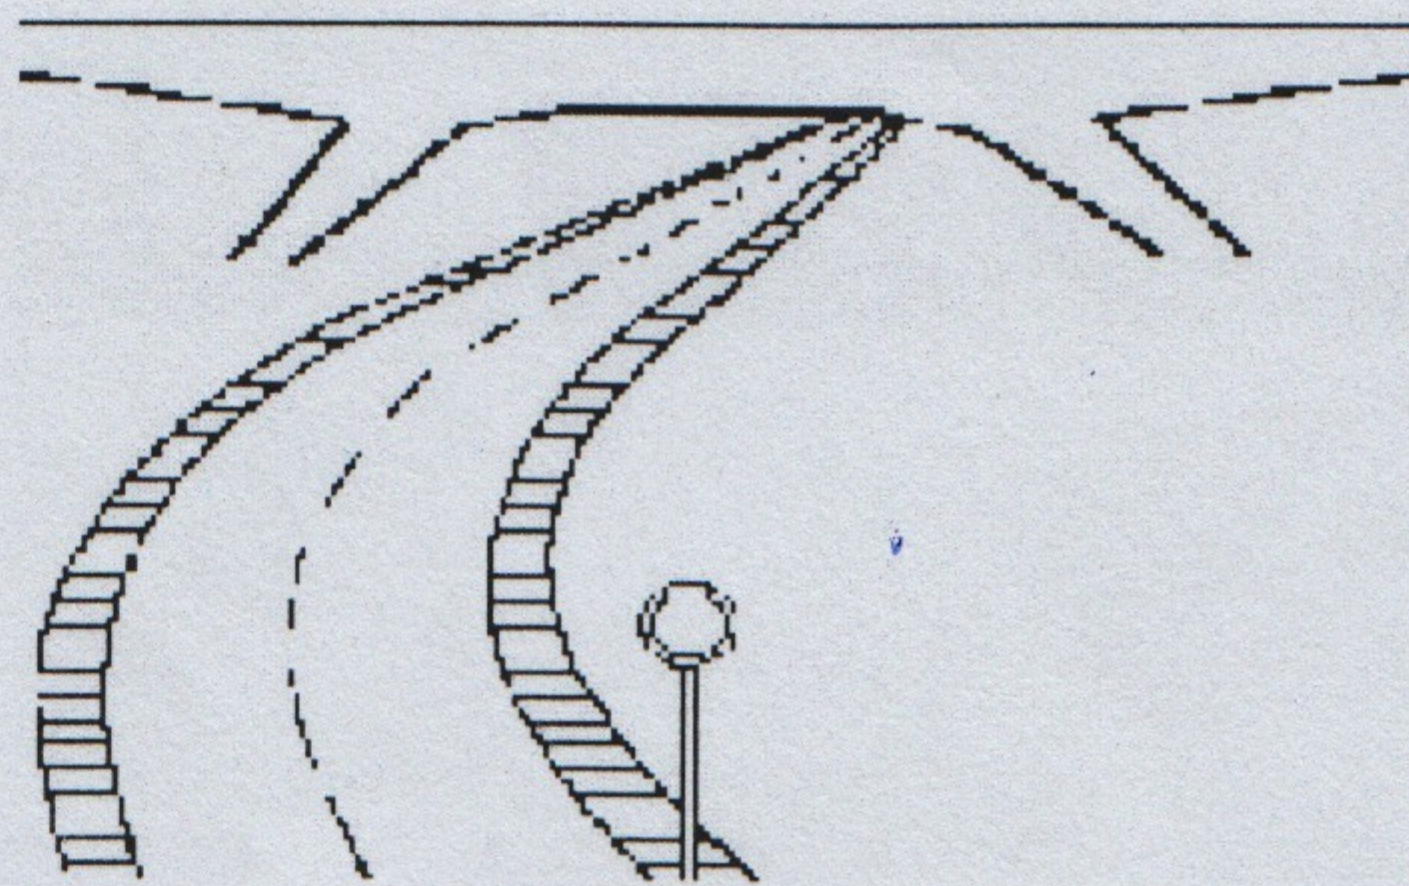

Банковские реквизиты:
КПП 312301001
ИНН 3123067353
БИК 041403787
Р/счет 40702810830240000645
Ф-ал ОАО «УралСиб»
г. Белгород
Корр. счет 30101810700000000787
ОГРН 1023101646259

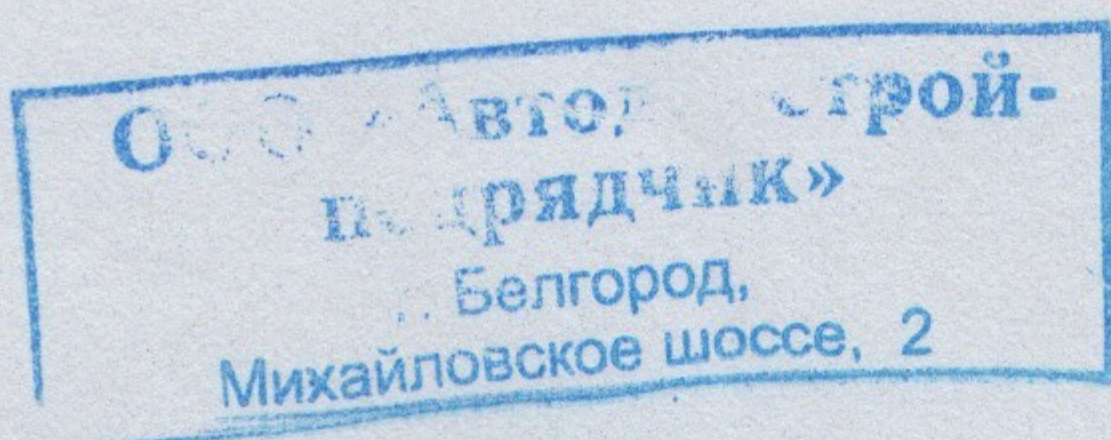

Строительная лаборатория

Свидетельство аттестации № 010 выдано 24.02.2012 г.

Действительно до 24.02.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ вырубки из асфальтобетонного покрытия

Дата отбора « 15 » ноября 2014 г.

МЕСТО ОТБОРА ПРОБЫ: ИЖС Таврово-15/3;15/4, ул. Неоновая ПК 3+30 право

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Показатели	Переформованных образцов	Вырубки	Требования ГОСТ 9128-2009 и СНиП 3.06.03
Средняя плотность, г/см ³	2,36	2,36	Для типа Б 3 марки
Водонасыщение, % по объему	1,6	1,1	1,5(1,0) – 4,0/4,5
Предел прочности при сжатии : -при 20° С, МПа -при 50° С, МПа	4,2 1,3	- -	Не менее 2,0 Не менее 1,1
Коэффициент водостойкости	0,94	-	Не менее 0,70
Коэффициент уплотнения	-	0,99	Не менее 0,99

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: По физико-механическим свойствам асфальтобетонная смесь и вырубка удовлетворяют требованиям ГОСТ 9128-2009 и СНиП 3.06.03-85 для плотной мелкозернистой смеси типа «Б» 3 марки.

Заведующий лабораторией



Жданов А.В.

Аспирант кафедры АЖД

Холопов В.С.